


OPZIONI AGGIUNTIVE PER L'ARMATURA DI UN SETTO IN C.A. SECONDO LE N.T.C.08’

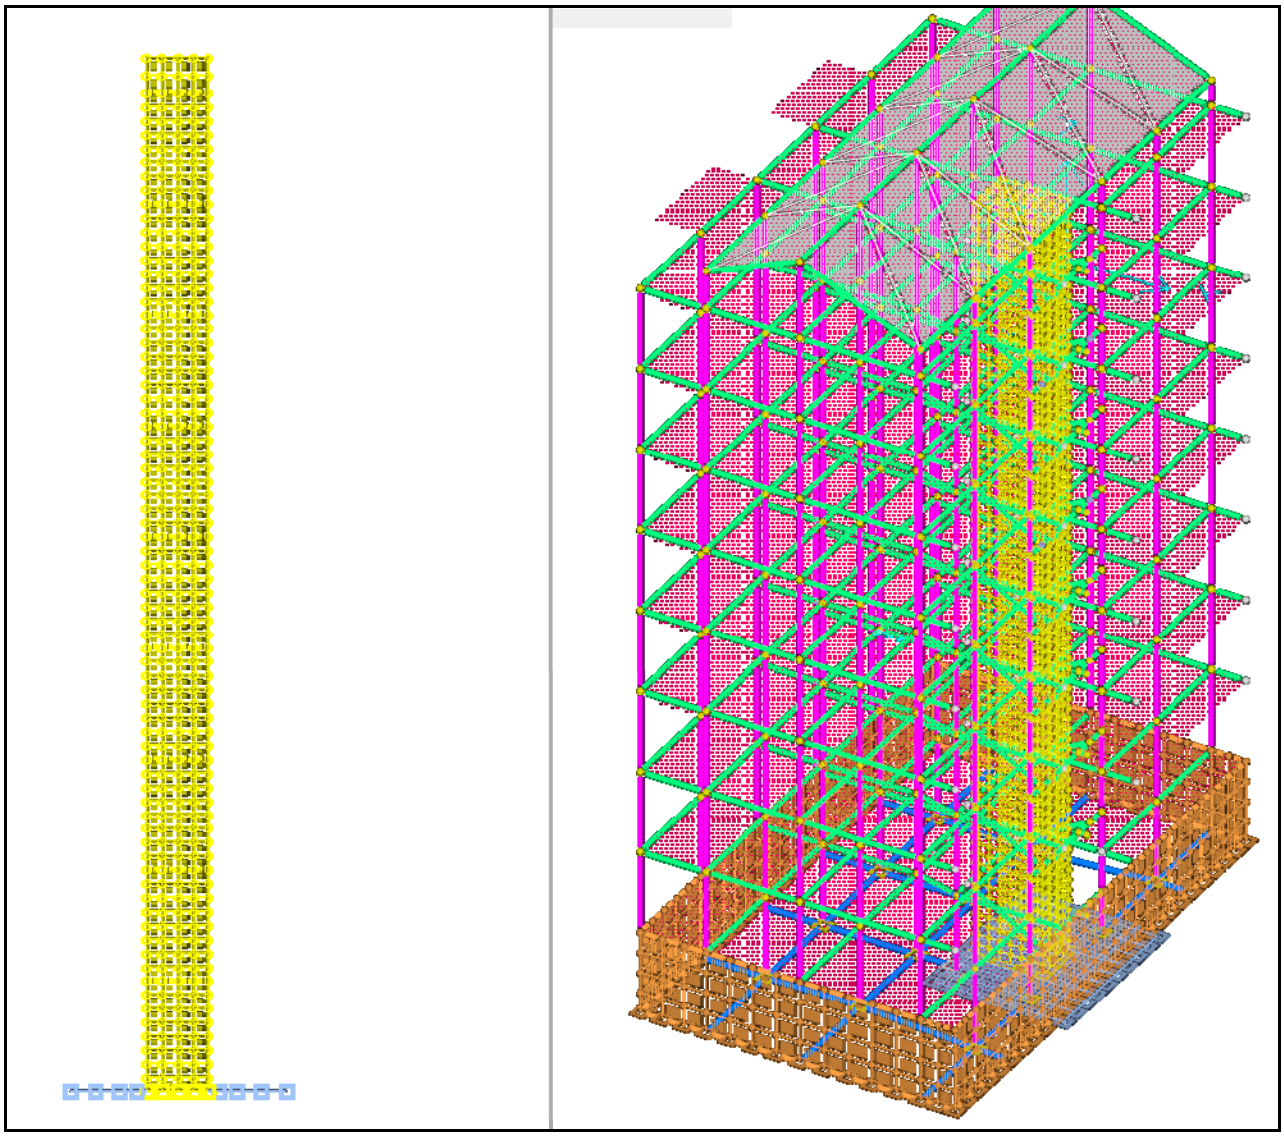



C.A. → piastre e setti
→ Progetta ex novo:

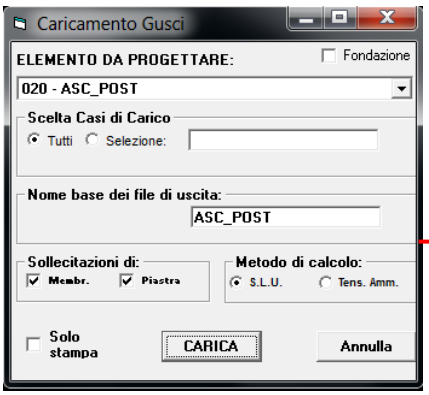

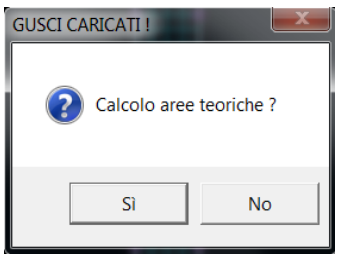


Individuo la zona critica (*7.4.4.5.1 NTC 08': "l'altezza critica da assumere non deve essere maggiore dell'altezza del piano terra, nel caso di edifici con numero di piani non superiore a 6, maggiore di due volte l'altezza del piano terra, per edifici con oltre 6 piani, e comunque non maggiore di due volte l'altezza della sezione di base"*) e metto la visualizzazione delle richieste di armatura sui ferri verticali:

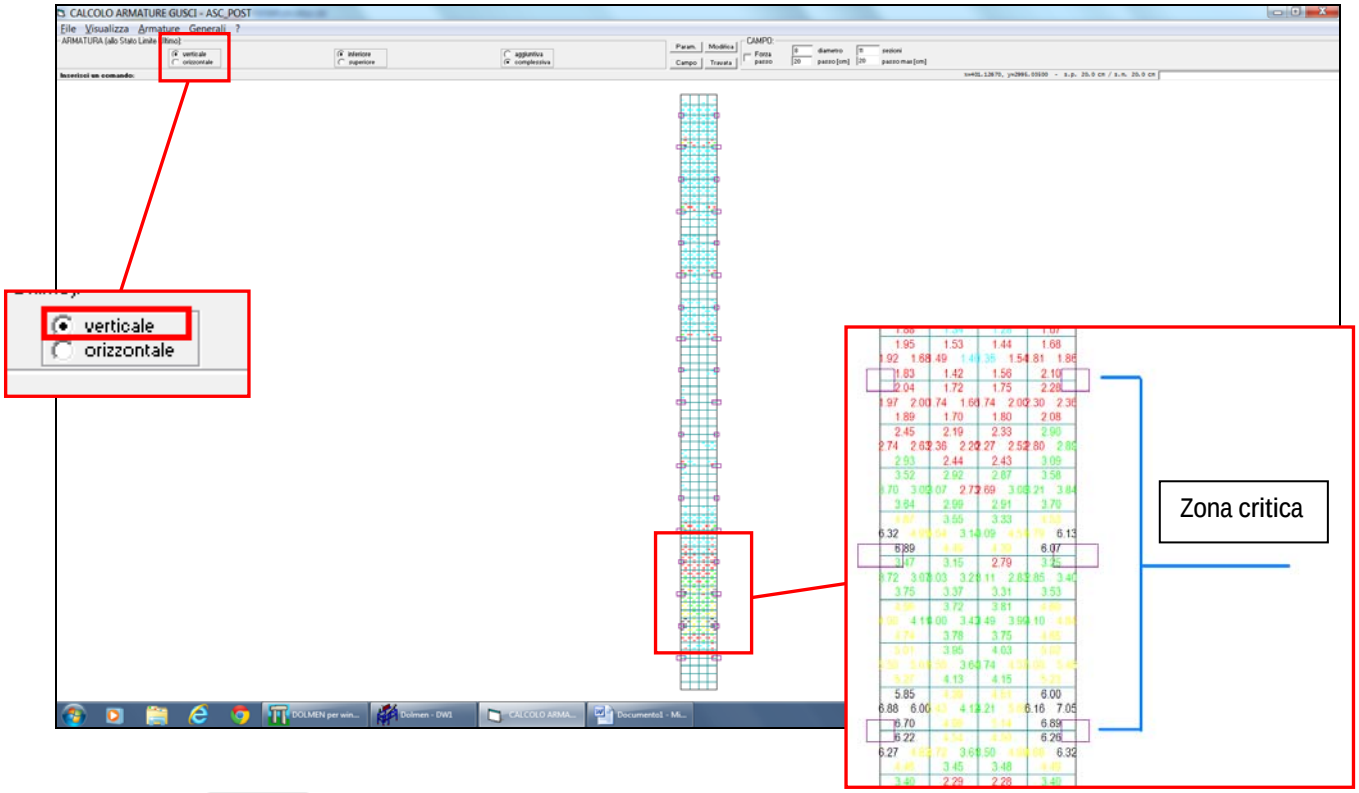

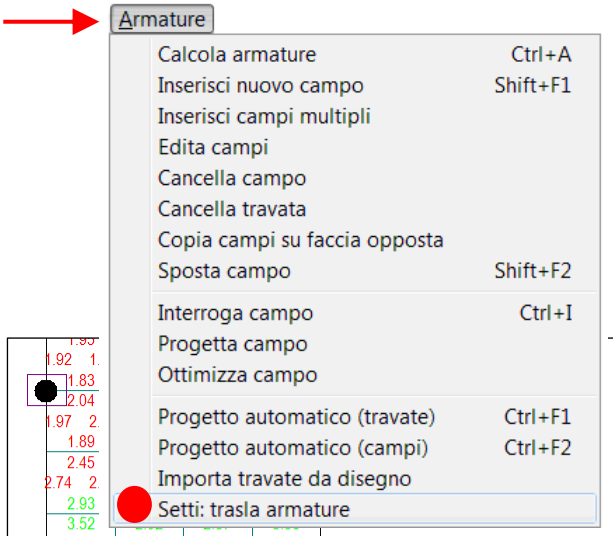

Attraverso l'apposito menu attiviamo la traslazione delle armature:

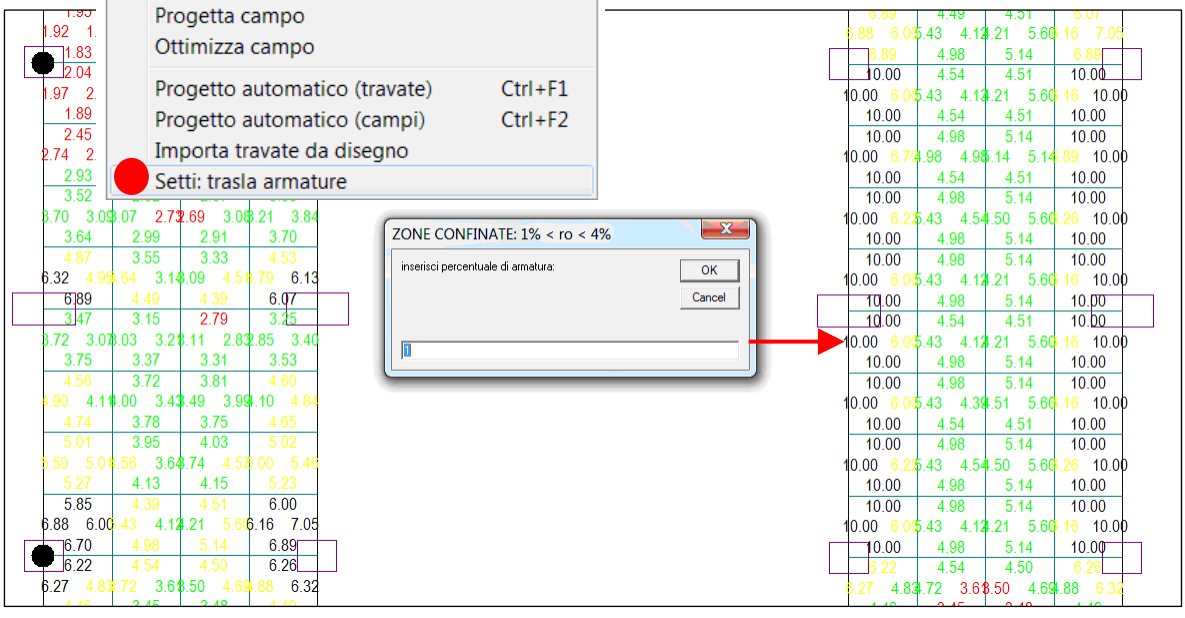


Individuo l'altezza critica

Inserisco la % di armatura

Ottengo la traslazione

Armo come di consueto il setto ed infine chiedo a monitor il taglio integrato:

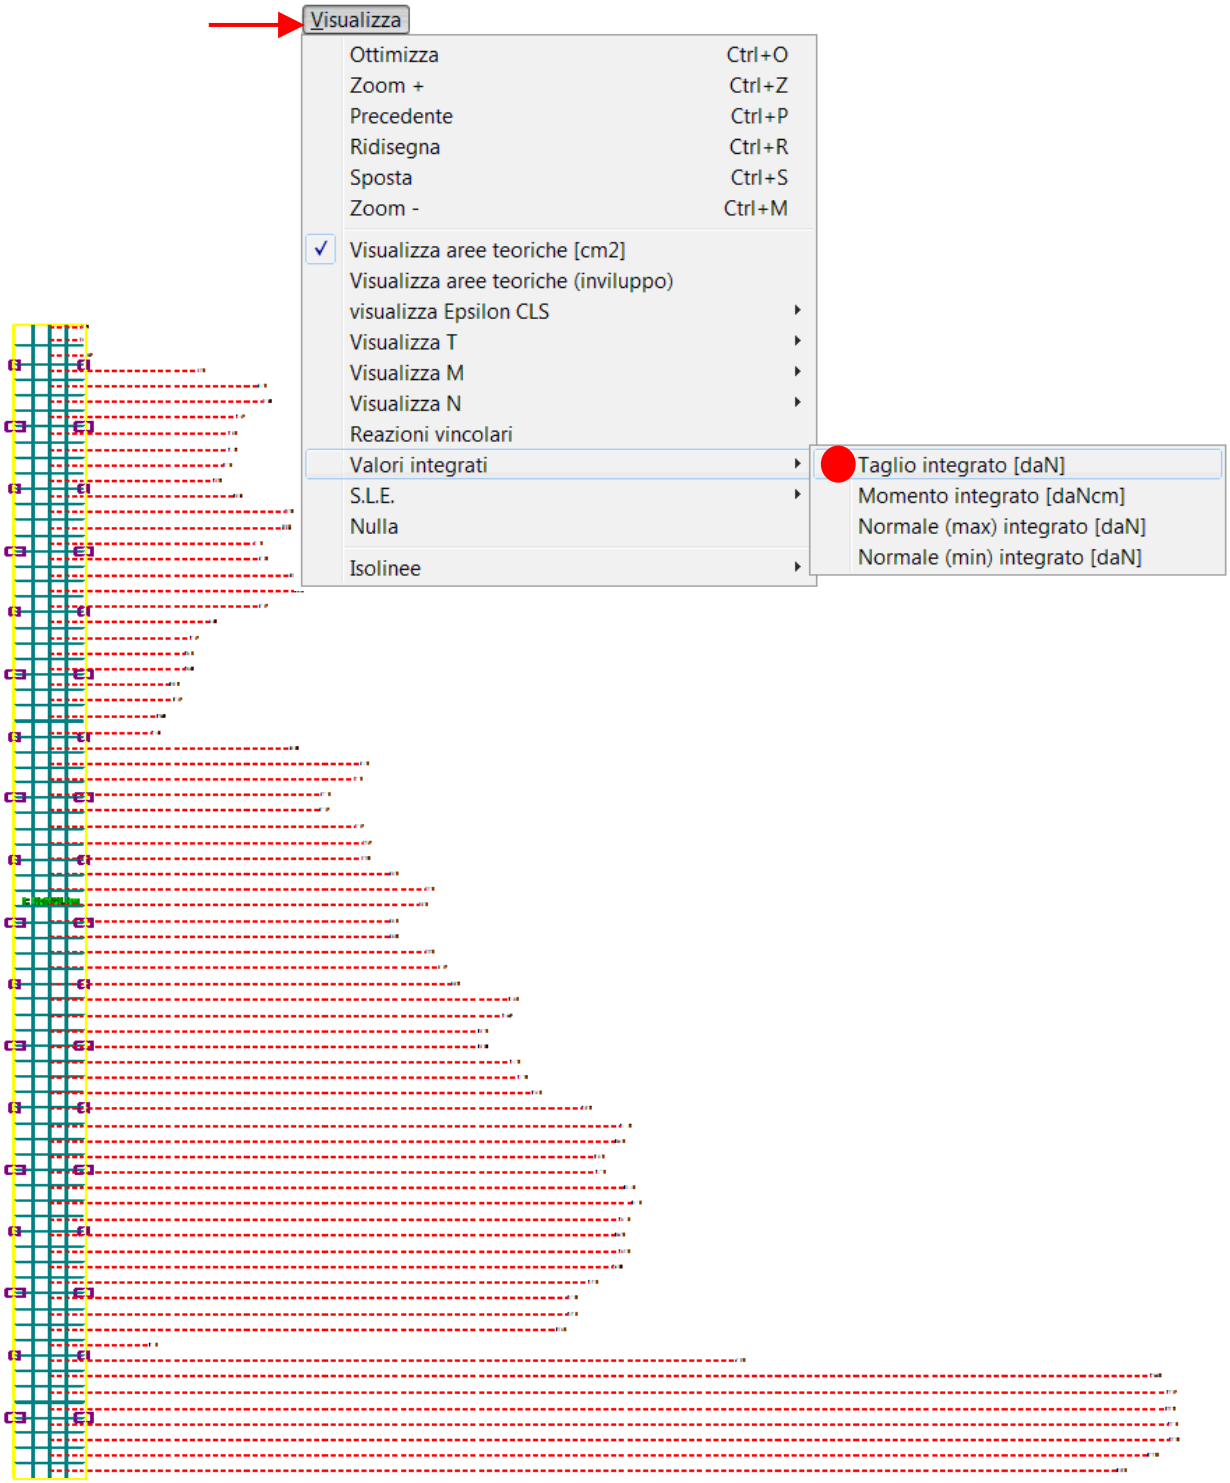

Infine **con il taglio integrato visualizzato a monitor** si utilizza il comando "**Salva Tutto**" presente nel menu "File" per avere in relazione anche la verifica a taglio e scorrimento richieste per le pareti dalle N.T.C. 2008.